Équipements contrôlés par la Ville de Paris au regard des normes sanitaires du Ministère de la Santé (Agence Régionale de Santé – ARS Ile-de-France) en date du 29/11/2019

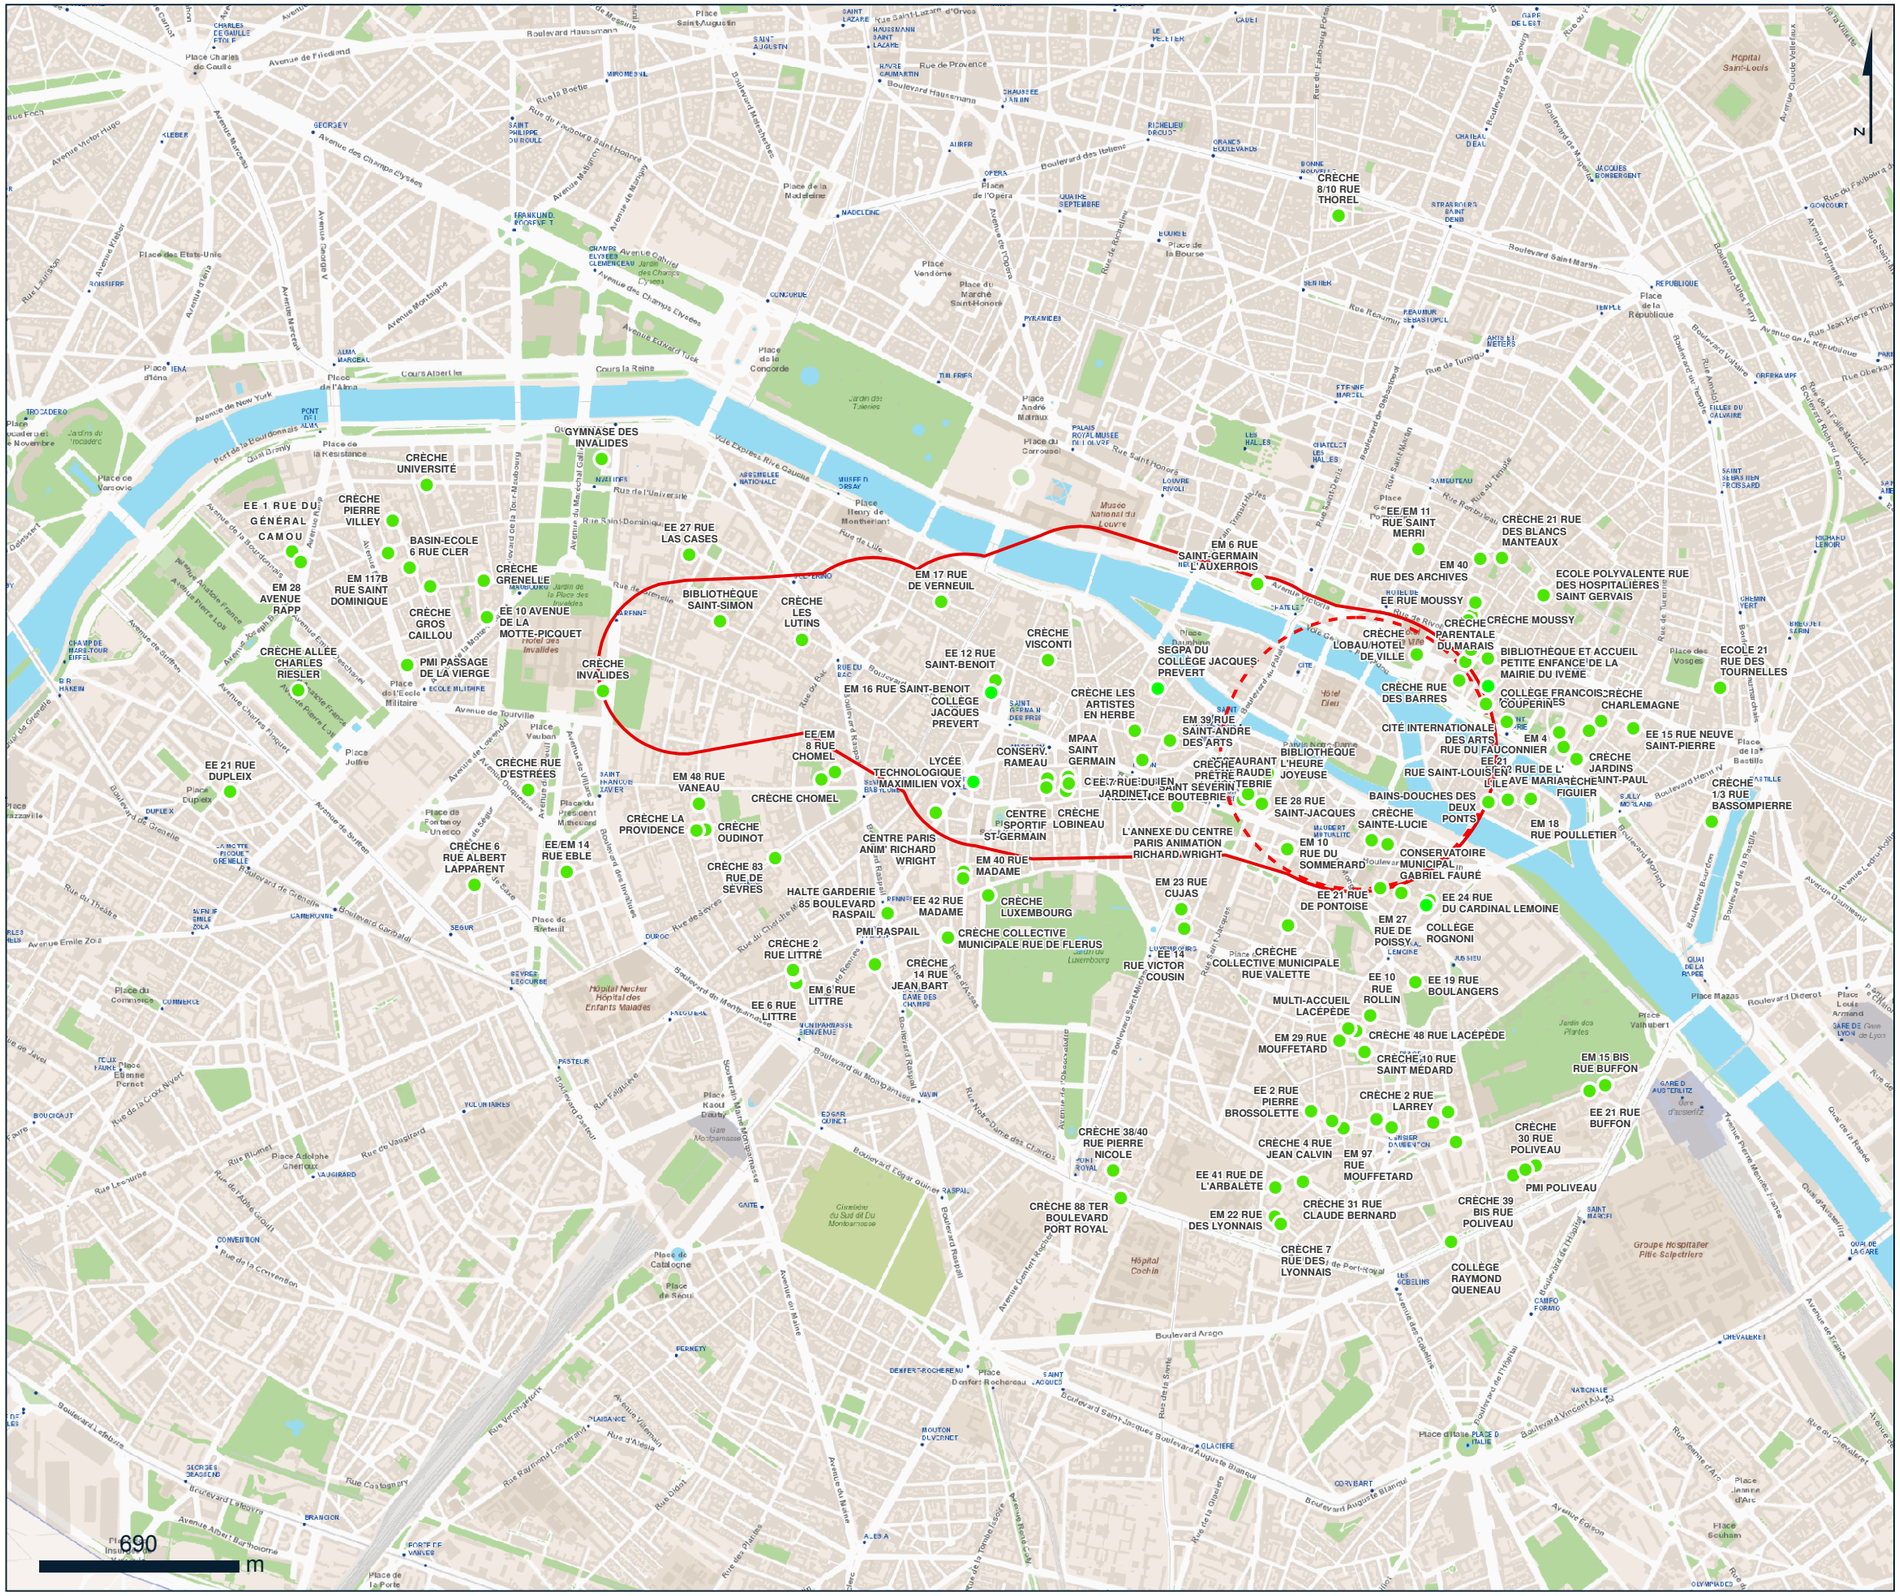

Légende

- Équipements testés et ouverts, respectant les normes établies par l'ARS de concentrations en plomb

Zonages

- Zone ~500 mètres autour de Notre-Dame
- Zonage correspondant aux recommandations sanitaires ARS du 19 juillet 2018

Abréviations

EE : école élémentaire
EM : école maternelle
MPAA : Maison des pratiques artistiques amateurs

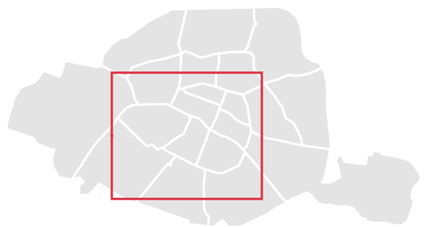

Auteur : DSIN - BGEO

Échelle : 1/15000

Date: 02/12/2019